


**Berichtigung zu
KTA 3505 (2015-11)
„Typprüfung von Messwertgebern und Messumformern
der Sicherheitsleittechnik“**

Die Regel KTA 3505, Fassung 2015-11, Bekanntmachung vom 26. November 2015 (BAnz AT 08.01.2016 B4) ist wie folgt zu berichtigen:

In Bild 5-4 „Beispiel einer Prüfkurve nach 5.11.3 für Geräte im Ringraum (Bereich des Bruchraumes) eines Druckwasserreaktors der Leistungsklasse 1300 MW (elektrisch)“ muss die Kurve Prüfdruck zu Prüfzeit richtig wie folgt verlaufen:

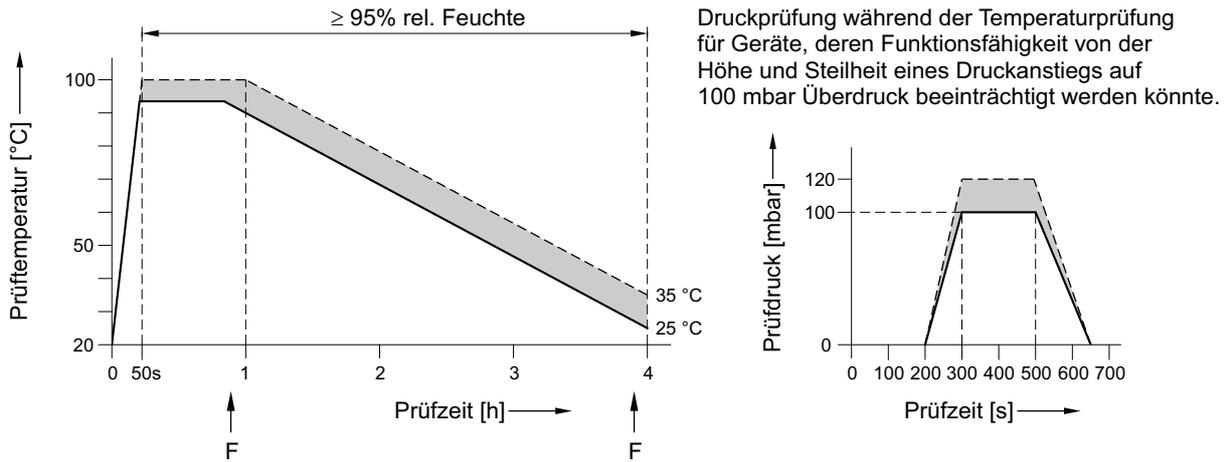

Toleranzband der Prüftemperatur oder des Prüfdruckes
 Alle Druckwerte geben den Überdruck an

F: Haltepunkt für Funktionszwischenprüfung nach Abschnitt 5.3